

Regelplan B II / 10

Fußgängerschutztunnel und
Baustelleneinrichtung

Querabspernung

durch Absperrschrankengitter mit
mind. drei einseitigen gelben
Warnleuchten und doppelseitiger
Leitbake mit doppelseitiger gelber
Warnleuchte

Längsabspernung


durch doppelseitige Leitbaken,
Abstand max. 9 m;

Teil B RSA Abschnitt 2.2.5 Absatz 3 ist
zu beachten

- 1) [] andere Breiten siehe Teil B,
Abschnitt 2.4.2
- 2) [] Absperrschrankengitter
am Gehweg gegenüber anstatt
zwischen Baufeld und Fahrbahn
- [] erforderliche Länge und Lage
gemäß beigefügten Lageplan
geprüft und angeordnet

3) entfällt bei Richtungsfahrbahn

*) Eingangsbereich Fußgängertunnel

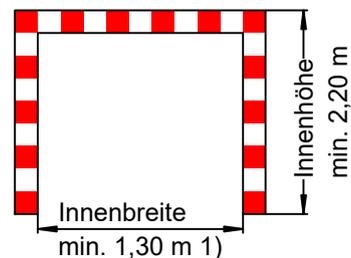

Z 123
50 - 70 m

(3)



Gehweg

min. 1,30 m 1)

2)

min. 3,00 m

max. 50 m

0 m



Z 123

50 - 70 m



Gehweg

Projekt Nr.:	Plan Nr.:
Auftraggeber:	
Baumaßnahme:	
Baubeginn:	Bauende:

